


## Anschlussplan Leistungsreduzierung nach §9 EEG 2021

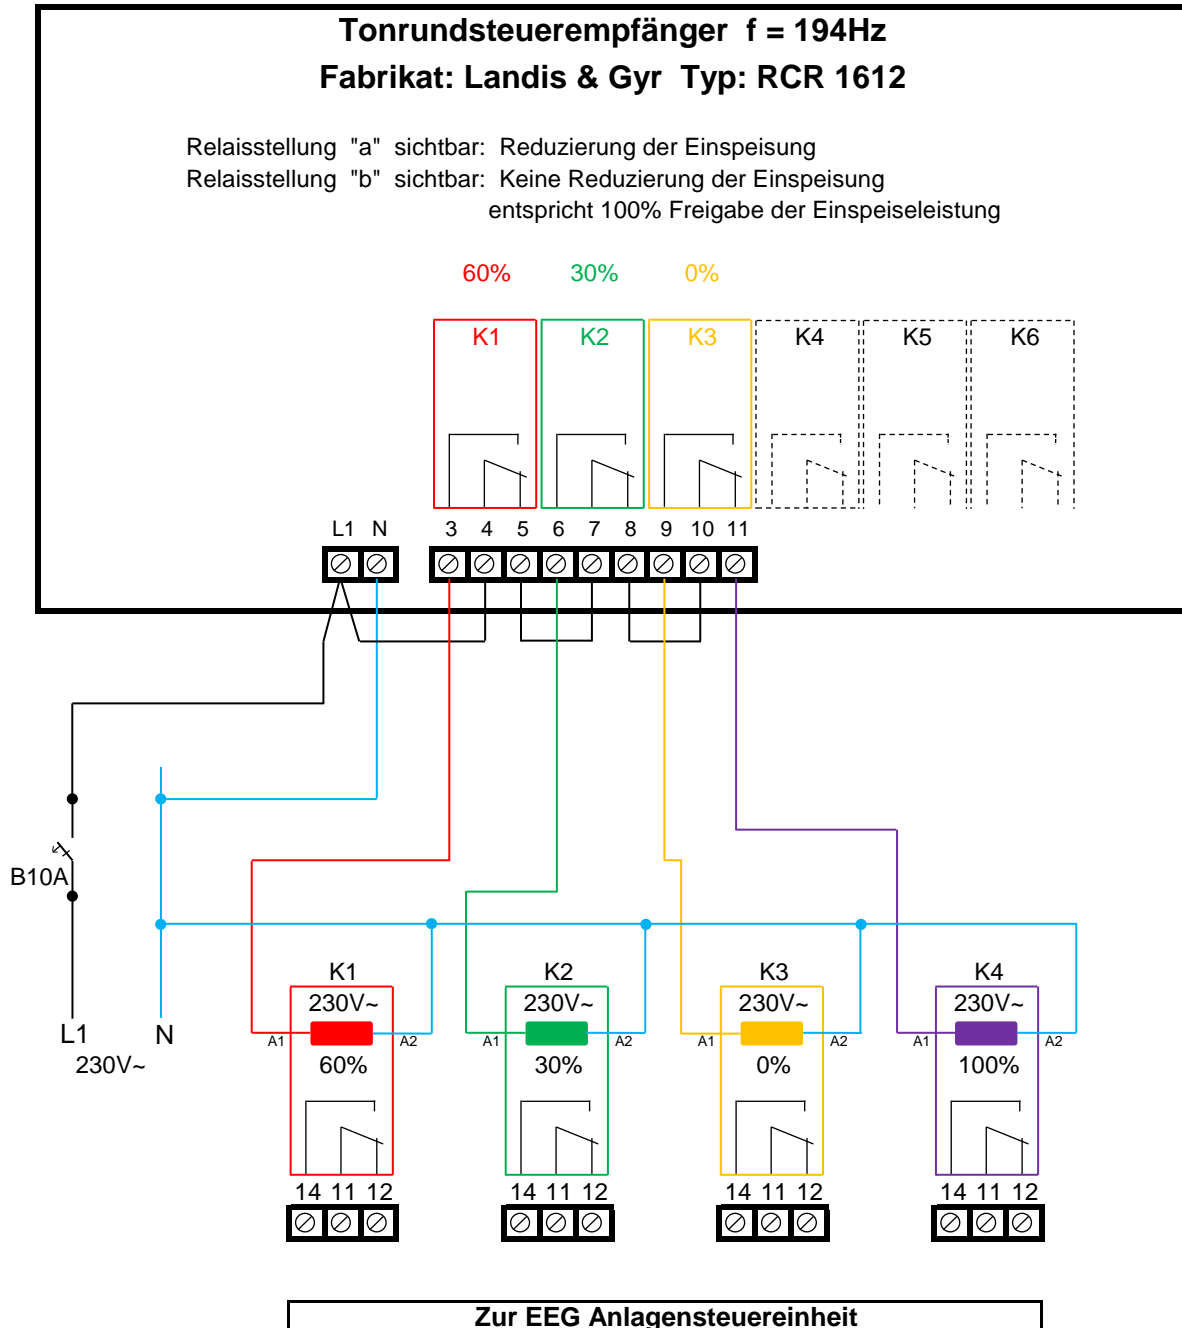

**Gesicherte und dauernd anstehende  
Steuerspannung zuführen!**

**Für K1 - K4 nur Relais in plombierbarer Ausführung verwenden**  
**Für K4 (100% Freigabe) nur Relais mit 100% ED verwenden**