


Anschlussplan Leistungsreduzierung nach § 6 EEG - Anlagen $\leq 100\text{kWp}$ -

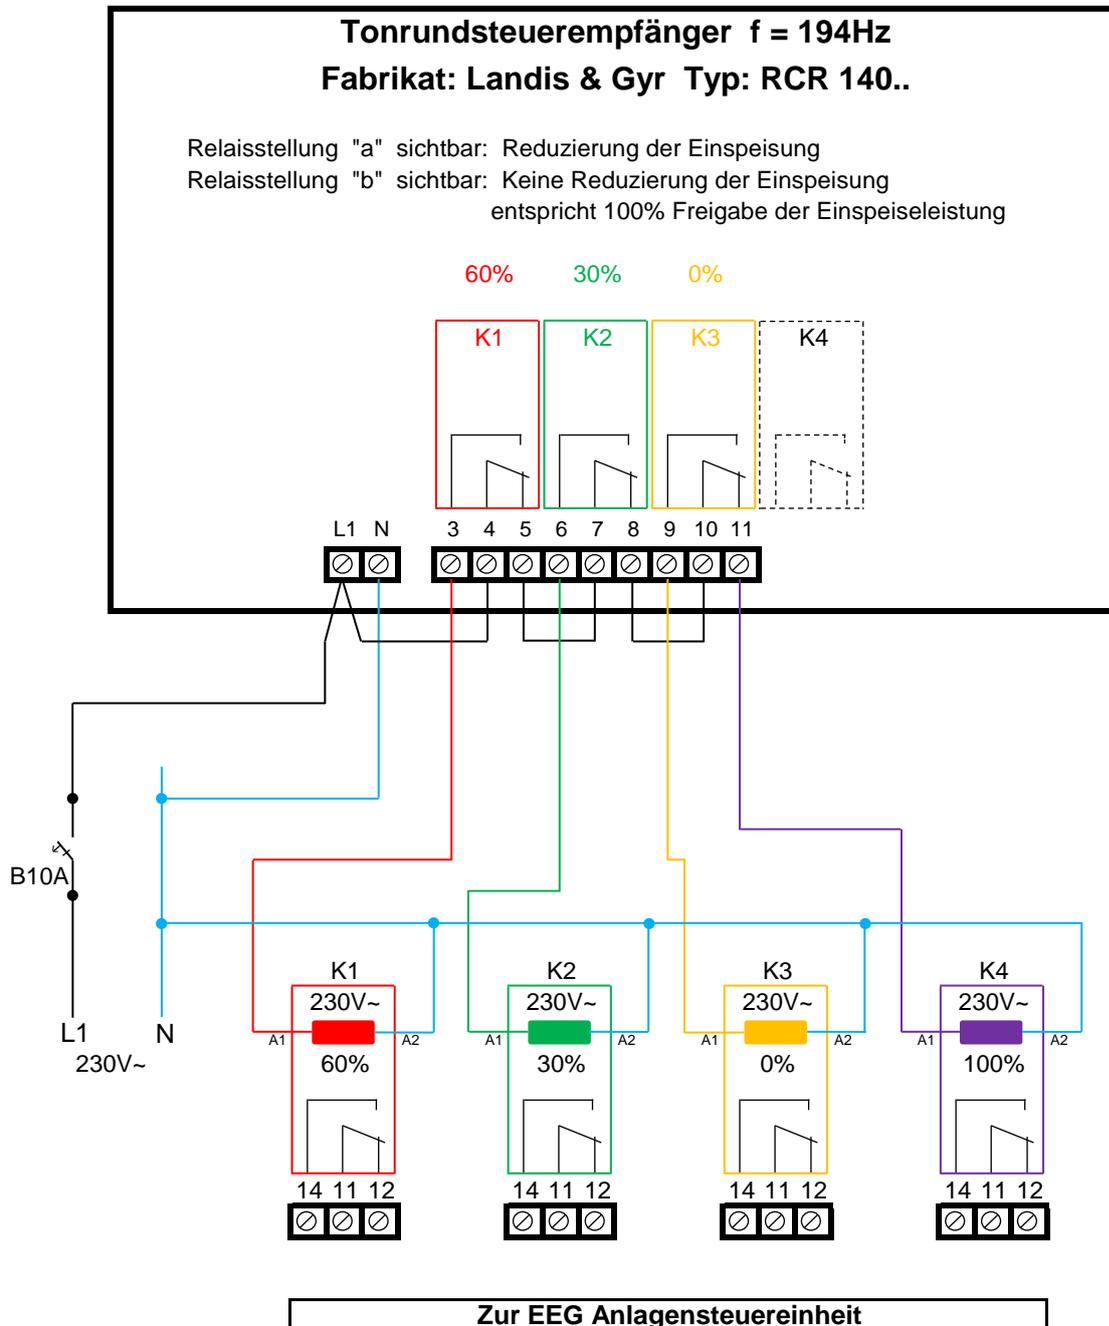

**Gesicherte und dauernd anstehende
Steuerspannung zuführen!**

Für K1 - K4 nur Relais in plombierbarer Ausführung verwenden
Für K4 (100% Freigabe) nur Relais mit 100% ED verwenden